



プロジェクト
オペレーター名
建物
テレコム-ルーム
階数


Unspecified

サイト
ケーブル-ラベル
フロア-プラン
タイプ



W4-AP-07

パス



リサイト TIA - Cat 6 Channel
試験済み 05/23/2013 16:16:16
ケーブル名 CAT 6 UTP
ローカル pw20100603 Cat 6A Channel
リモート pw20100604 Cat 6A Channel
遠隔校正日: 31-January-2013
地元のキャリブレーションした日: 31-January-2013

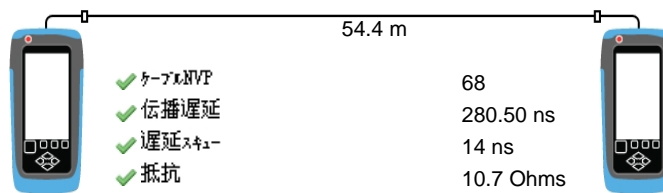



✓ 入力損失	ローカル	
最悪 ペア	4,5	
値	1.59	
リサイト	3.03	
マージン	1.44	
周波数	2.20	

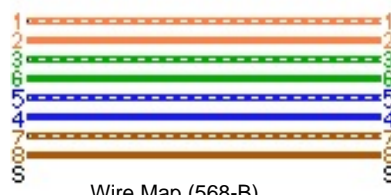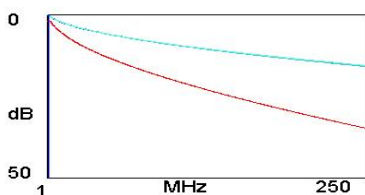



✓ リターン損失	ローカル	リモート
最悪 ペア	3,6	3,6
値	37.08	37.72
リサイト	19.00	19.00
マージン	18.08	18.72
周波数	8.50	8.50

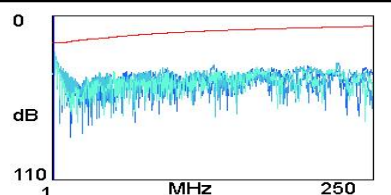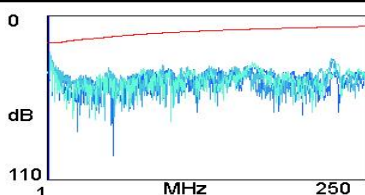

✓ NEXT	ローカル	リモート
最悪 ペア	3,6-4,5	3,6-4,5
値	78.47	76.85
リサイト	63.87	63.58
マージン	14.60	13.27
周波数	3.55	3.70

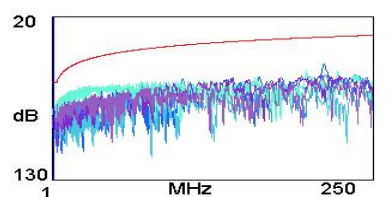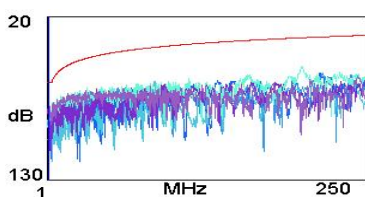

✓ ACR-F	ローカル	リモート
最悪 ペア	1,2-7,8	7,8-1,2
値	79.86	79.81
リサイト	63.26	63.26
マージン	16.60	16.55
周波数	1.00	1.00

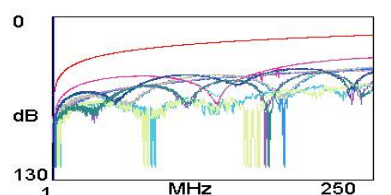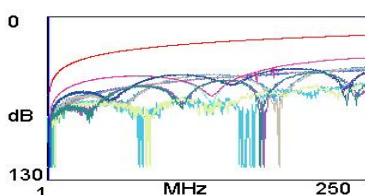

	✓ PS_NEXT		✓ PS_ACRF	
最悪 ペア	ローカル	リモート	ローカル	リモート
値	4,5	4,5	7,8	4,5
	76.94	74.86	77.08	76.52
リサイト	62.00	61.10	60.26	60.26
マージン	14.94	13.76	16.82	16.26
周波数	1.60	3.70	1.00	1.00

100BASE-T, 1000BASE-T

印刷済み 08/01/2013 11:26:35

署名

ソフトウェアバージョン 4.7.6

ReportXpert バージョン 4.7.5

